



ПЛАН

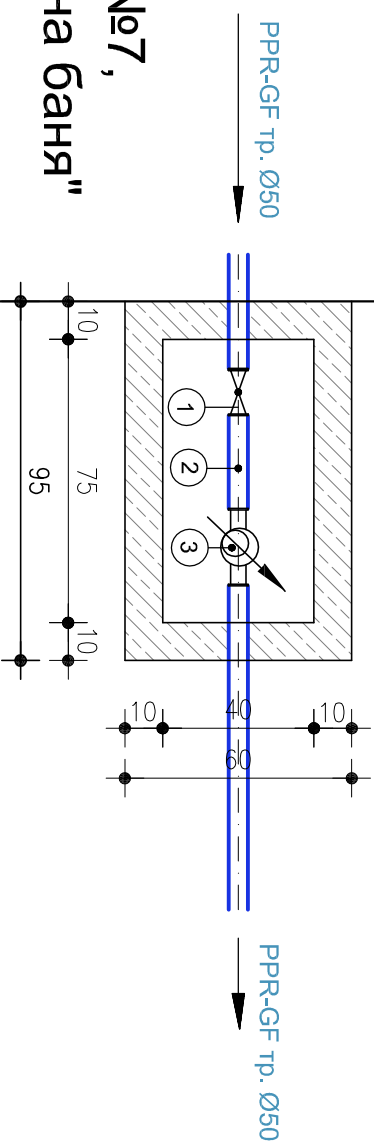

N	Означения
1	спирателен кран без изпразнител Ø50
2	прав тръбен участък
3	водомер WP Dynamic DN50: Qn=15 м³/ч за топла вода до 130°C /или аналогичен


сондаж №7,
"Кремьчна баня"
Водовземна шахта

PAPER 3

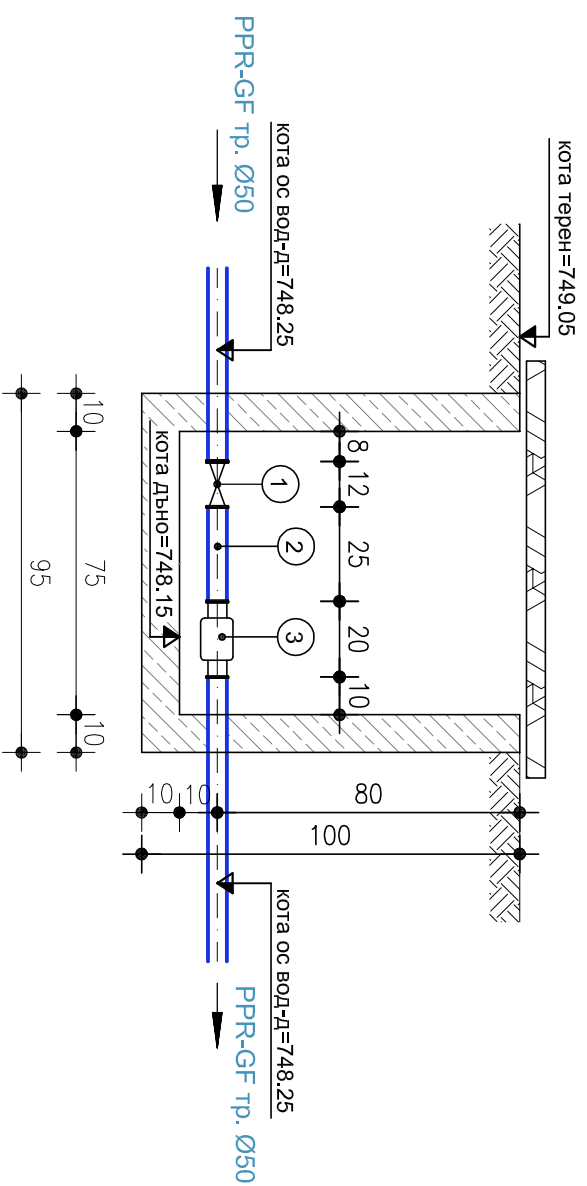

03/03



			
<p>ОБЕКТ:</p> <p>СМР - текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водопроводно съоръжение - Сондаж №1 ВКП „Кремъчна Баия“</p>			
<p>Възложител:</p> <p>Дирекция „Управление на собствеността“, Народно Събрание на Република България</p>			
<p>ЧАСТ:</p>		<p>ВИК</p>	
<p>ФАЗА:</p>		<p>ИП</p>	
		<p>ДАТА:</p>	
		<p>май 2014</p>	

ЧЕРТЕЖ:

Проектант:

инж. Албена Канева