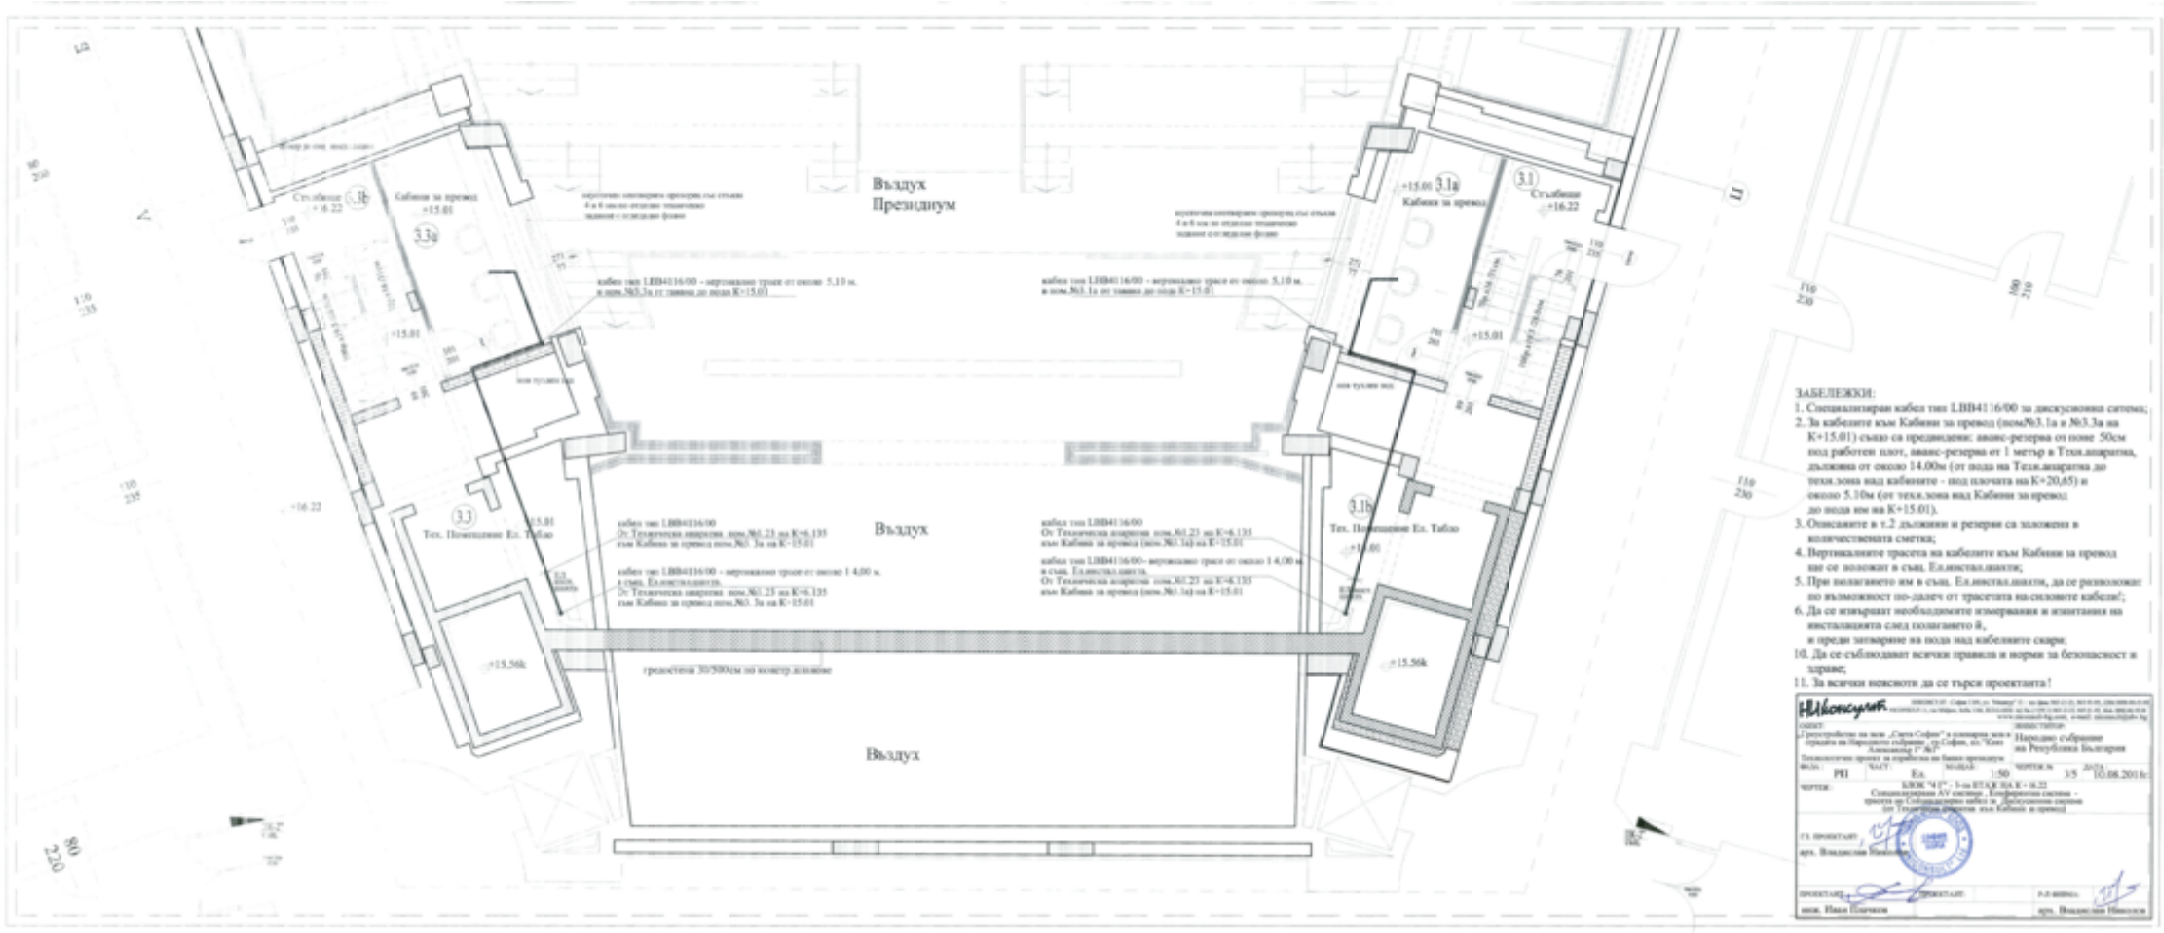

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Специализиран кабел тип LIBB4116/00 за дискусионна система;
2. За кабелите към Кабини за превод (пом№3.1а и №3.3а на К+15.01) също са предвидени: аванс-резерва от поне 50см под работен плот, аванс-резерва от 1 метър в Тех.помещения, дължина от около 14.00м (от пода на Тех.помещения до тех.зона над кабините - под плочата на К+20,65) и около 5.10м (от тех.зона над Кабини за превод до пода им на К+15.01).
3. Описаните в т.2 дължини и резерви са заложени в количествената сметка;
4. Вертикалните трасета на кабелите към Кабини за превод ще се положат в сам. Ел.инсталации;
5. При полагането им в сам. Ел.инсталации, да се разположат по възможност по-далеч от трасетата на силовите кабели!;
6. Да се извършат необходимите измервания и изпитания на инсталацията след полагането ѝ,
и преди затваряне на пода над кабелите скари.
10. Да се съблюдават всички правила и норми за безопасност и здраве;
11. За всички неясноти да се търси проектанта!

ОБЕКТ: Реконструкция на зала „Стара София" в сградата, вкл.в парцела на Народното събрание, гр.София, ул."Княз Александър I" №2"			ИНВЕСТИТОР: Народно събрание на Република България
Технологичен проект за оборудване на банко-президиум			
ФАЗА: РП	ЧАСТ: Ел.	МАЩАБ: 1:50	ЧЕРТЕЖ №: 1/5
			10.08.2016 г.
ЧЕРТЕЖ:	БЛОК "4 Г" - 3-ти ЕТ.КЪМ ЗЛ.К+16.22 Специализирана АУ система - Конферентна система - проект за Специализиран кабел за Дискусионна система (от Техническо шкафче към Кабини и преса)		
ГЛ. ПРОЕКТАНТ: арх. Владислав Николов			
ПРОЕКТАНТ: инж. Иван Пъпчиков	ПРОЕКТАНТ:		Р.Е.ФИРМА: арх. Владислав Николов